

JUDETUL GIURGIU
PRIMARIA COMUNEI COMANA
Str. SERBAN CANTACUZINO, nr. 50, loc. COMANA, jud. GIURGIU
Tel/fax. 0246283114 int. 14, 0246283302,

Nr. 3634 din 03.05.2018

CATRE,

SC BAICONS IMPEX SRL

Urmare adresei dvs. nr.148 din 02.05.2018, prin care solicitati avizul de principiu , avizul administratorului de apa si canal, pentru lucrarea “**Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile de cale ferata Bucuresti-Nord-Jilava-Giurgiu-Nord-Giurgiu Nord Frontiera**” va comunicam faptul ca *suntem de acord* cu realizarea investitiei – proiect “”**Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile de cale ferata Bucuresti-Nord-Jilava-Giurgiu-Nord-Giurgiu Nord Frontiera**” si alaturat va inaintam planurile privind reseaua de alimentare cu apa care traverseaza calea ferata in punctele Comana si Gradistea. Mentionam faptul ca la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comana se afla in derulare un proiect privind canalizarea apelor menajere in sistem centralizat, dar in punctele susmentionate, lucrearea nu este inca finalizata.

PRIMAR,
Enache Aurel Florian



SECRETAR,
Craciun Ion

RD/ES
2 ex.

COMANA

1 cu - 50

Remandare:

from C14-C15 - 370 m
 Ø 63

from C15-C16 - 227 m
 Ø 63


TOTAL 597 m

2 ciomete C15
C16

e 36



STATIJA CFR. GRĂDIȘTEA

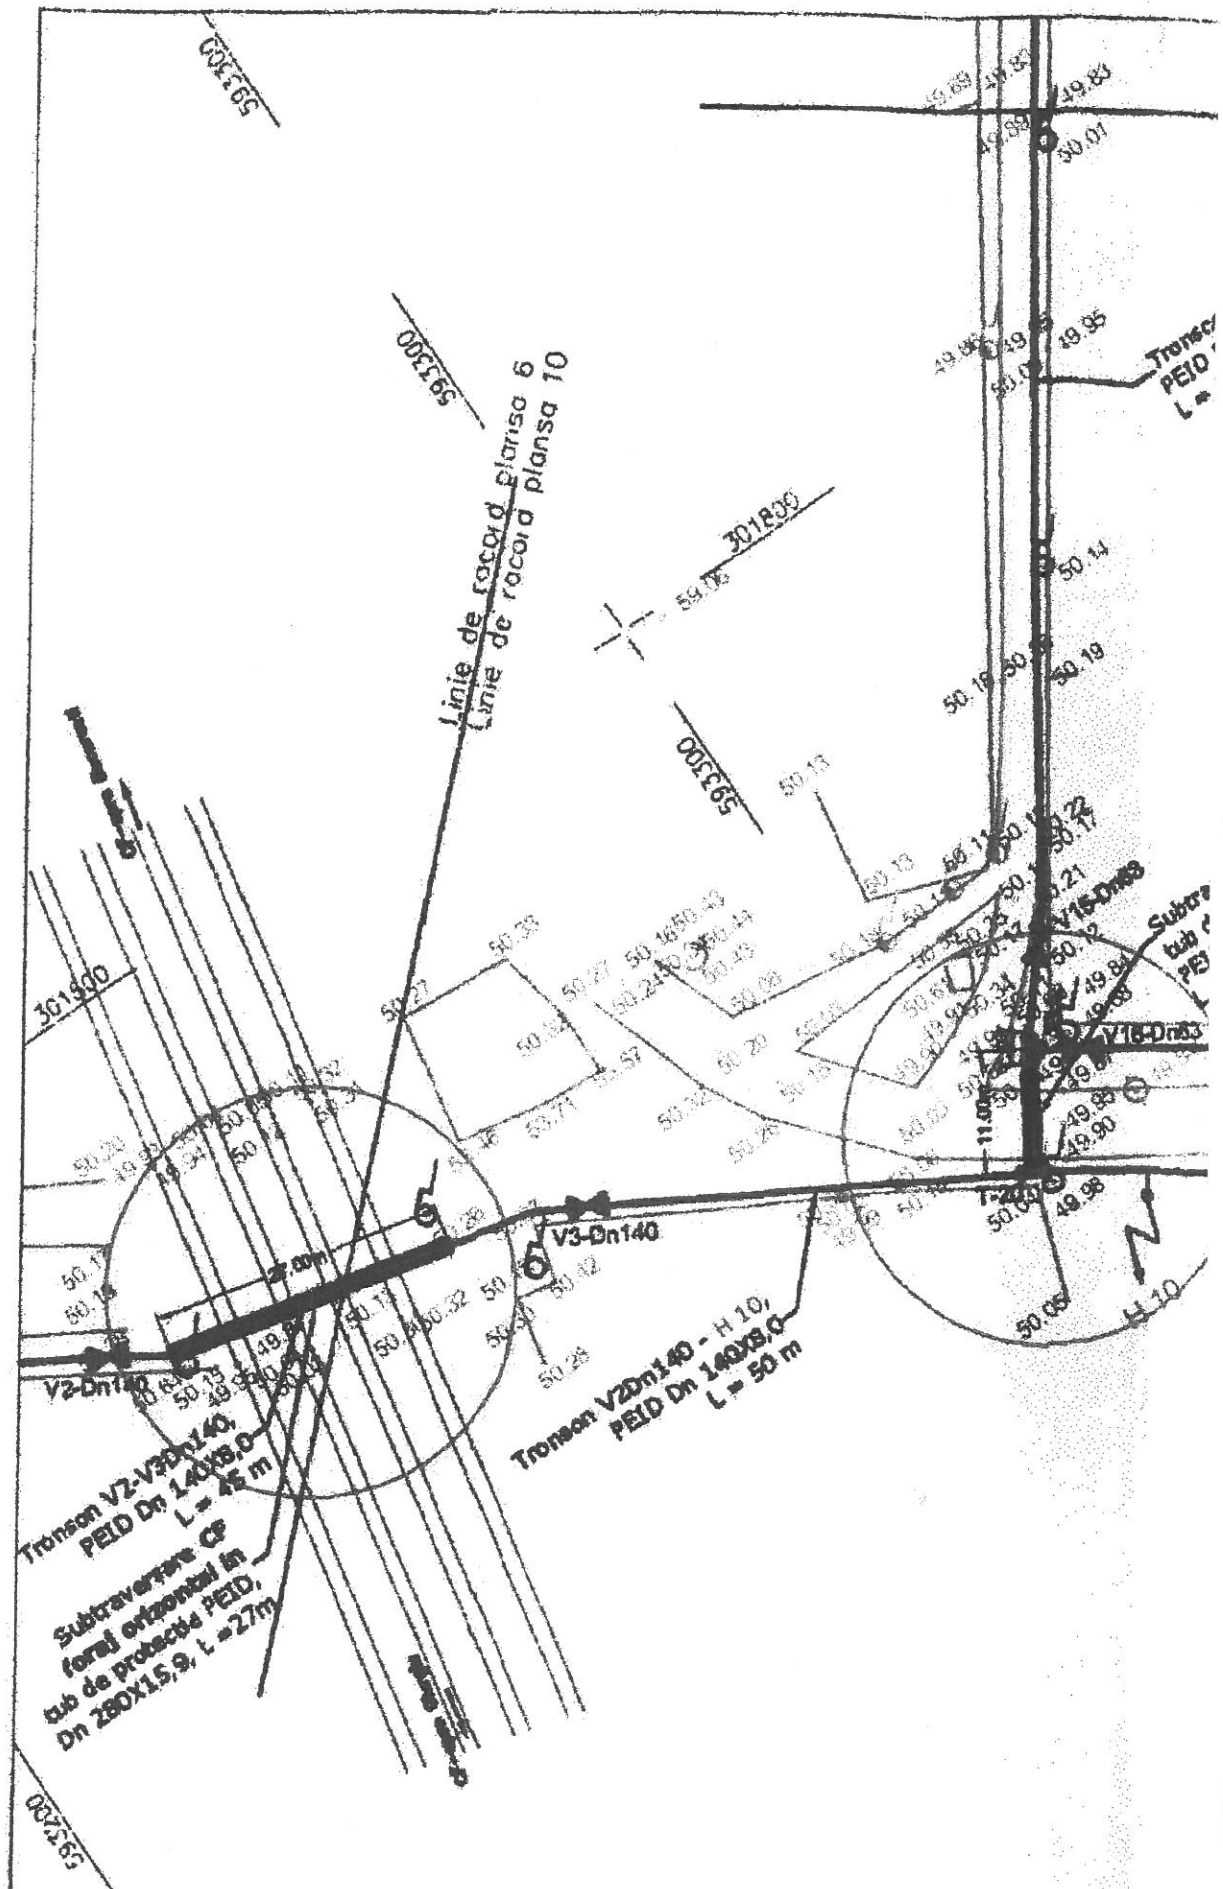

PROED S.A.	PROIECT Nr., 230 Comuna Comana, Satul Comana , Județul Giurgiu		PAGINA NR. 47
DOCUMENT NR. MK/P/T/230/G/001/-	SUBIECT: Studiu de fezabilitate	DATA mai 2002	SEMNĂTURĂ N.B.
REVIZIA NR.	REVIZIA	DATA REVIZIEI	SEMNĂTURĂ

- STAȚIA C.F.R. COMANA -

5.3. Liste de cantități de lucrări.

5.3.1. Cantități de lucrări cuprinse în contractul Mivan – Kier Joint Venture.

	DENUMIRE ARTICOL	U/M	Cantăți
A	CAPTARE		
A1	Puț H= 60 m	buc.	3
A2	Pompă submersibilă Q=2,0l/s, H=64m, P=2,2 kW	buc	3
B	ADUCȚIUNE , Pn =6 bar , PEID – PE 80		
B1	De 125 x 7,4mm	ml	20
B2	De 110 x 6,3, conducte de legătură între puțuri	ml	200
B3	De 90 x 4,3mm, conducte de legătură între puțuri	ml	200
B4	De 63 x 3,0mm, conducte de legătură între puțuri	ml	30
C	REZERVOR APĂ		
C1	V _N = 400m ³	buc	1
C.2	Liră de incendiu	buc	1
D	STAȚIE CLORARE		
D1	Aparat de clorare Q _{captare} = 5,96/s, 1unitate activă + 1unitate de rezervă	unit	1
E	REȚEA DE DISTRIBUȚIE, Pn 6bar, PEID		
E1	De 32 x 1,9 mm	ml	144
E2	De 63 x3,6 mm	ml	5057
E3	De 75 x 4,3 mm	ml	590
E4	De 90 x 5,1mm	ml	1055
E5	De 125 x 7,1mm	ml	200
E6	De 160 x 9,1mm	ml	1235
F	ALTE FACILITĂȚI		
F1	Subtraversare CF De 160 x 6,3 mm	ml	25
F2	Subtraversare pârâu De 160 x 7,1 mm	ml	30
F3	Subtraversare pârâu De 90 x 5,1 mm	ml	25
F4	Subtraversare drum județean De 63 x 3,6 mm	ml	20
F5	Subtraversare drum județean De 63 x 3,6 mm	ml	20
F6	Subtraversare drum județean De 63 x 3,6 mm	ml	20
F7	Subtraversare drum județean De 90 x 5,1 mm	ml	20
F8	Subtraversare drum județean De 90 x 5,1 mm	ml	20
F9	Subtraversare drum județean De 90 x 5,1 mm	ml	20
F10	Cișmele stradale	buc	36
F11	Hidranți	buc	3

Julian Osice TEL 0742132057