


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: FCC1 Iasi
 Proba/Sample: PT 6
 Adancimea/Depth(m): 6,00

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1019

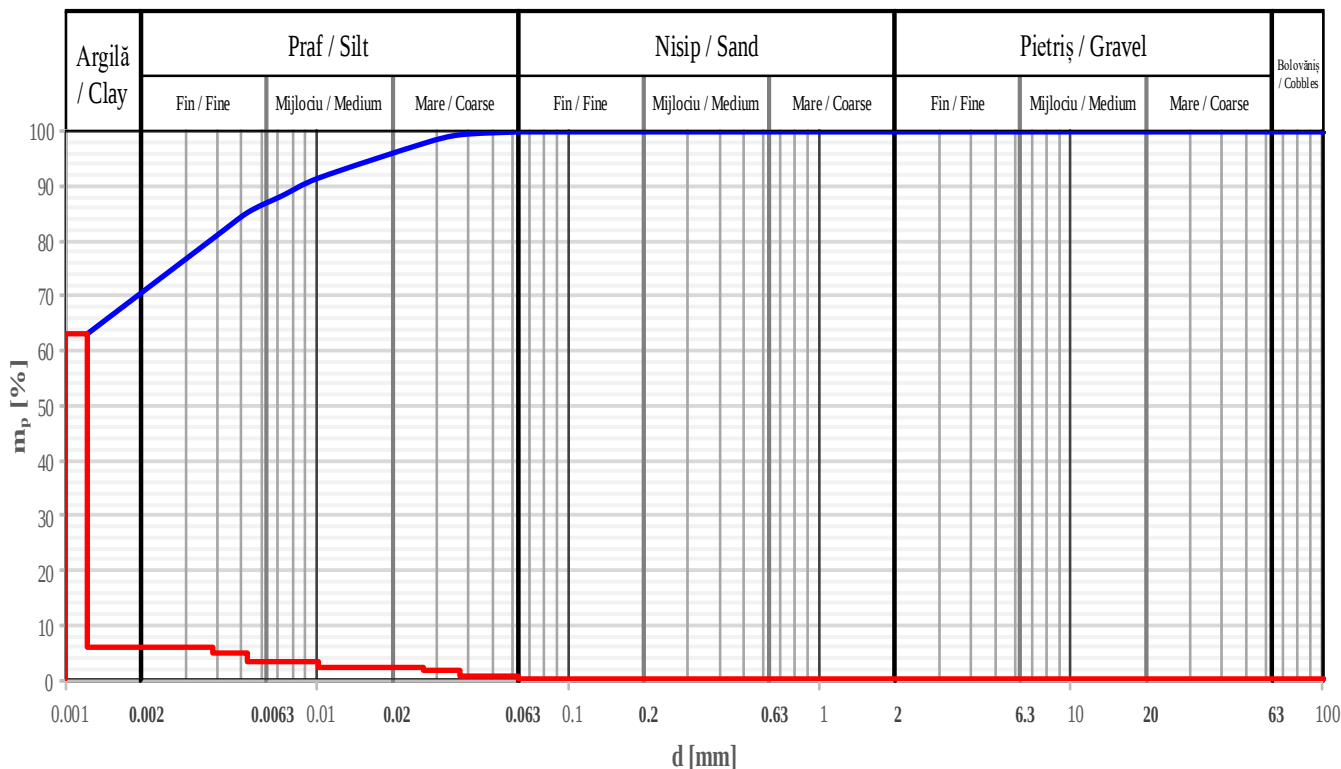

Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea și clasificarea pământurilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85											
Argila / Clay (CI)										cenușie	Un = #N/A
Conform SR EN ISO 14688/2-2005, la cerința beneficiarului	Pământ fin / Fine				Pământ grosier / Coarse						Pământ foarte grosier / Very coarse
Argila (CI)	Praf (Si)			Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)	
	Fin (fSi)	Mediu (mSi)	Mare (cSi)	Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)		
	68	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm
%	68	19	9	4	0	0	0	0	0	0	0

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR /SR Pământ fin / Fine soil
 EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 #N/A

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



Data / Date: 12.01.2021

COD PROBA 75 1019

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1020

DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE /
DETERMINATION OF ATTEBERG LIMITS
STAS 1913/4-86

Nr. de caderi ale cupei (N)	25	UMIDITATE NATURALA NATURAL MOISTURE STAS 1913/1-82			LIMITA DE CURGERE LIQUID LIMIT W _L %				LIMITA DE FRAMANTARE PLASTIC LIMIT W _P %		
Adancimea de patrundere a conului (S) mm	10				Metoda cu cupa						
					46	32	22	15			
PROBA UMEDA + TARA A (gr)		150,00			29,55	31,49	29,49	32,16	16,48	16,69	17,32
PROBA USCATA + TARA B (gr)		112,62			20,91	22,30	20,99	22,67	15,51	15,63	16,19
TARA C (gr)					10,51	11,53	11,29	12,10	11,96	11,85	12,13
A - B		37,38			8,64	9,19	8,50	9,49	0,98	1,06	1,14
B - C		112,62			10,40	10,77	9,70	10,57	3,55	3,78	4,06
W(%) = (A-B)/(B-C)*100		33,19			83,10	85,31	87,62	89,73	27,60	28,11	28,07
W(%) MEDIU		33,19			86,93				27,93		


DESCRIEREA PROBEI /
DESCRIPTION OF THE SOIL:

Argila cenusie plastic vartoasa / stiff
consistency


SR EN ISO 14688/1/2-2018 Pamant fin cu plasticitate foarte mare / Fine soil, very high plasticity

CIV

GRAFICUL LIMITEI SUPERIOARE DE PLASTICITATE
UPPER LIMIT OF PLASTICITY CHART

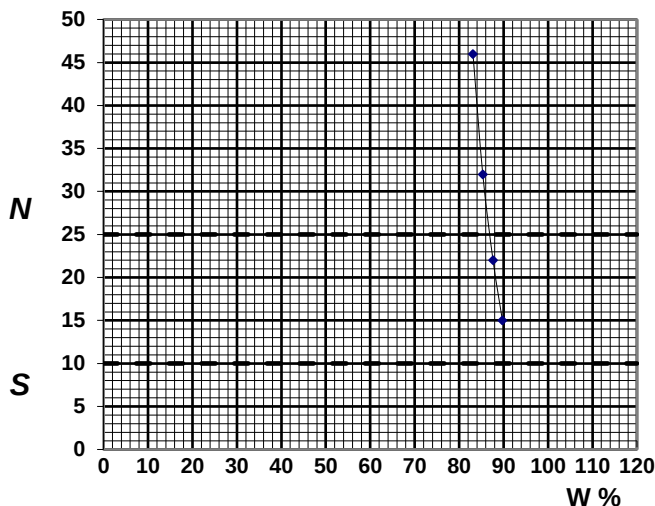

GRAFIC PLASTICITATE /
PLASTICITY CHART

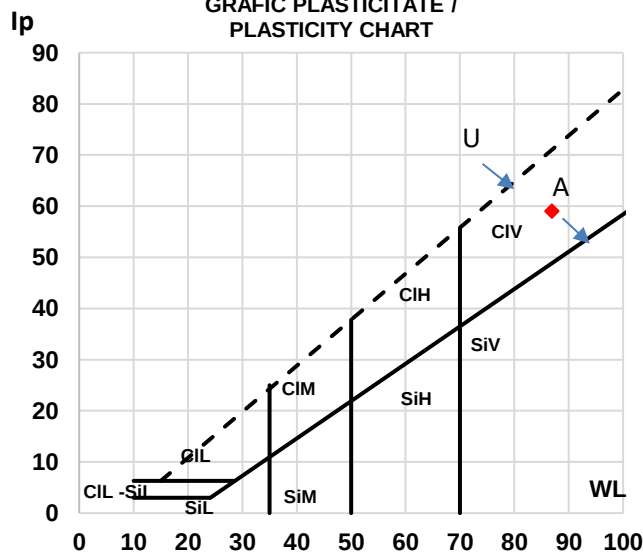

SR EN ISO 14688/2-2018					SR EN ISO 14688/2-2018		
LIMITA DE FRAMANTARE / PLASTIC LIMIT	W _P =	27,93	%	Tip pamant / Type of Soil	Plasticitate / Plasticity	Limita de curgere / Liquid limit	
UMIDIT. NATUR. / NATURAL MOISTURE	W =	33,19	%	Cl Clay	Low	redusa	<35
LIMITA DE CURGERE / LIQUID LIMIT	W _L =	86,93	%	Si Silt	Medium	medie	35----50
INDICE DE PLASTICIT./PLASTICITY INDEX	I _p =W _L -W _P	59,00	%		Heigh	mare	50----70
INDICE DE CONSISTENȚĂ / CONSISTENCY INDEX	I _c = (W _L - W) / I _p	0,91			Very heigh	foarte mare	>70
INDICE DE LICHIDITATE/ LIQUIDITY INDEX	I _l = (W - W _P) / I _p	0,09			O	organica	

Executat de / Performed by: Laborant Emilia Dumitru

Data / Date: 12.01.2021

COD PROBA 75

1020

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI

