


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: FTS 62
 Proba/Sample: PT2
 Adancimea/Depth(m): 2,00

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1204

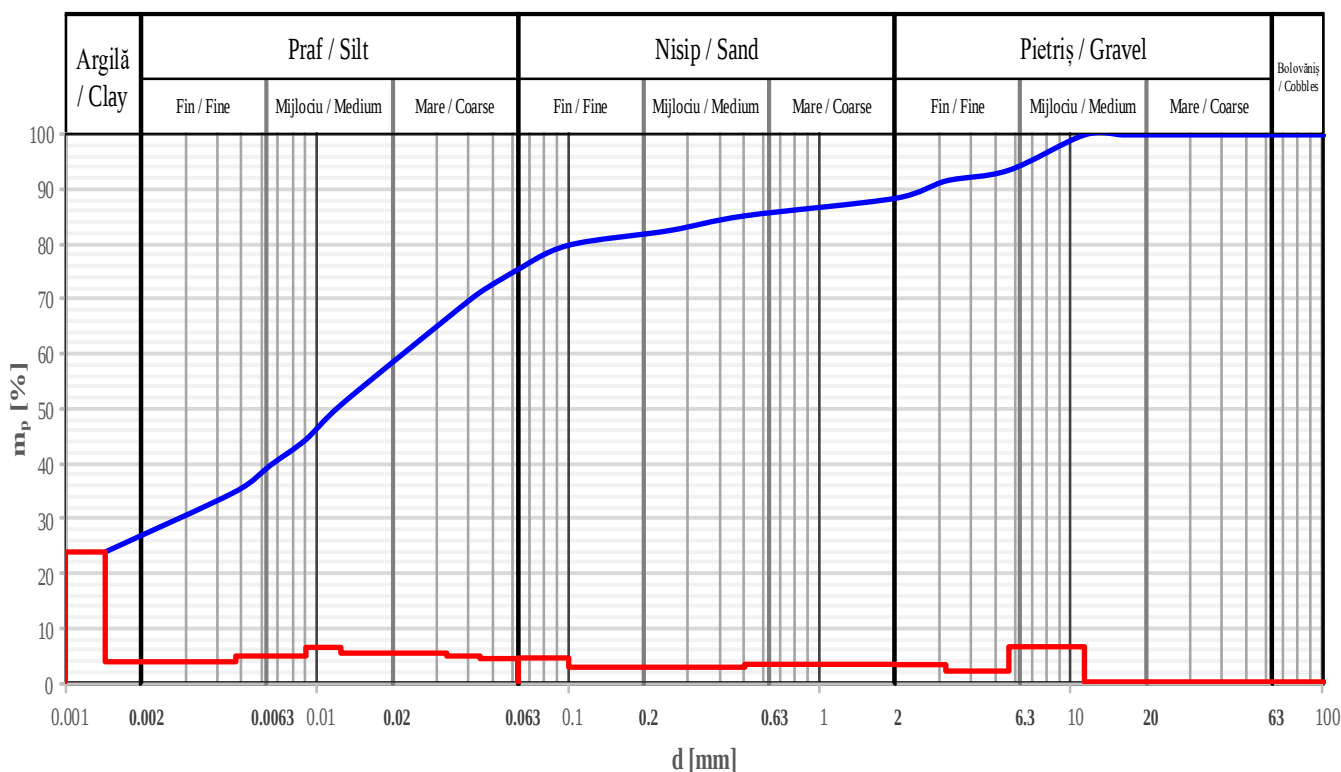

Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea și clasificarea pământurilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85											
Argila prafoasă / Silty clay (Si.Cl)						Cenusiu-negricioasă Un = #N/A					
Conform SR EN ISO 14688/2-2005, la cerința beneficiarului	Pământ fin / Fine				Pământ grosier / Coarse						Pământ foarte grosier / Very coarse
Argila (CI)	Praf (Si)			Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)	
	Fin (fSi)	Mediu (mS)	Mare (cSi)	Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)		
	26	49		13			12			0	
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm
%	26	13	19	17	7	3	3	6	6	0	0

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR /SR Pământ fin / Fine soil
 EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 #N/A

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI





Data / Date: 14.01.2021

COD PROBA 75 1204

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1204

	d (mm)	mp (%)
CERNERE	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	90	100,0
	63	100,0
	45	100,0
	31,5	100,0
SEDIMENTARE	22,4	100,0
	16	100,0
	11,2	100,0
	5,6	93,5
	3,15	91,6
	2	88,4
	0,5	85,2
	0,25	82,5
	0,10	79,8
	0,063	75,4
	0,063	75,44
	0,044	71,20
	0,033	66,45
	0,024	61,18
	0,017	55,91
	0,012	50,64
	0,009	44,31
	0,007	39,57
	0,005	34,82
	0,003	31,13
	0,002	27,44
	0,001	23,75

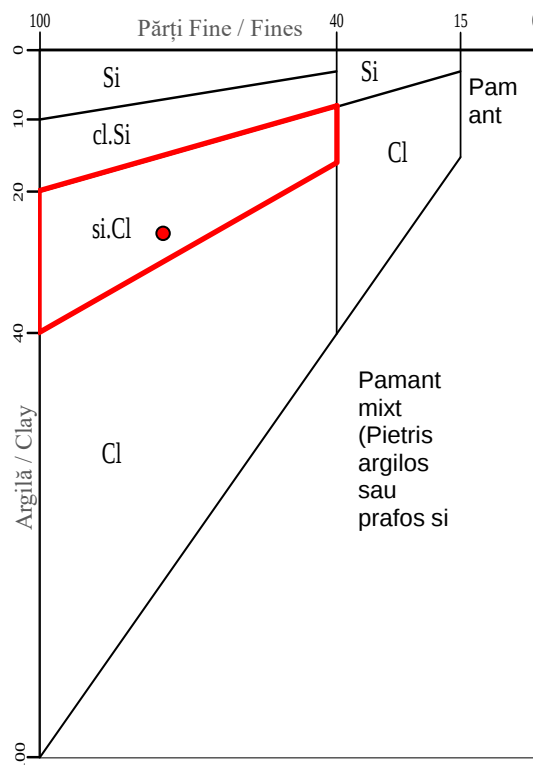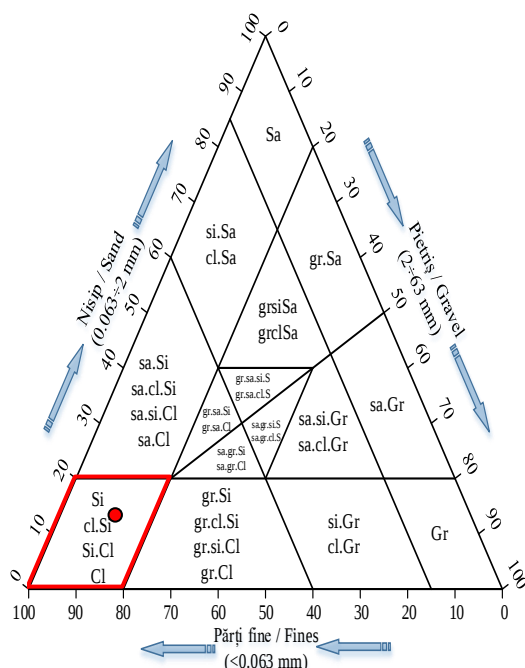


Clasificarea pamantului dupa SR EN ISO 14688-1:2018 / SR EN ISO 14688-2:2018

Tip pamant / Soil group	Tip fractiune		%	C _u (Un)	C _c	Forma curbei granulometrice / Shape of grading curve	C _u (Un)	C _c
Pamant fin / Fine	Argila	Cl	26	<3	< 1	Foarte uniforma / Very uniform	#N/A	#####
	Praf	Si	49			Uniforma / Uniform		
Pamant grosier / Coarse	Nisip	Sa	13	3---6	< 1	Uniformitate medie / Medium uniformity		
	Pietris	Gr	12	6---15	< 1	Neuniforma / Non-uniform		
Pamant foarte grosier / Very coarse	Bolovanis	Co		>15	1---3	Discontinua / Gap graded		
				>15	<0,5			

Executat de / Performed by :
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



COD PROBA 75 1204

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1205

**DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE /
DETERMINATION OF ATTEBERG LIMITS
STAS 1913/4-86**

Nr. de caderi ale cupei (N)	25	UMIDITATE NATURALA NATURAL MOISTURE STAS 1913/1-82			LIMITA DE CURGERE LIQUID LIMIT W _L %				LIMITA DE FRAMANTARE PLASTIC LIMIT W _P %		
Adancimea de patrundere a conului (S) mm	10				Metoda cu cupa						
					42	32	21	14			
PROBA UMEDA + TARA A (gr)		150,00			24,40	26,17	24,63	26,92	15,69	15,84	16,46
PROBA USCATA + TARA B (gr)		118,12			20,36	21,75	20,44	22,12	15,14	15,26	15,82
TARA C (gr)					10,23	11,25	11,01	11,82	11,68	11,57	11,85
A - B		31,88			4,04	4,42	4,19	4,80	0,55	0,59	0,64
B - C		118,12			10,13	10,50	9,43	10,30	3,46	3,69	3,97
W(%) = (A-B)/(B-C)*100		26,99			39,90	42,11	44,42	46,63	15,98	15,87	16,19
W(%) MEDIU			26,99				43,58			16,02	

DESCRIEREA PROBEI /
DESCRIPTION OF THE SOIL:

Argila prafoasa, cenuziu-negricioasa cu rar pietris mic


plastic consistenta / firm
consistency

SR EN ISO 14688/1/2-2018


Pamant fin cu plasticitate medie / Fine soil, medium plasticity

CIM

GRAFICUL LIMITEI SUPERIOARE DE PLASTICITATE
UPPER LIMIT OF PLASTICITY CHART

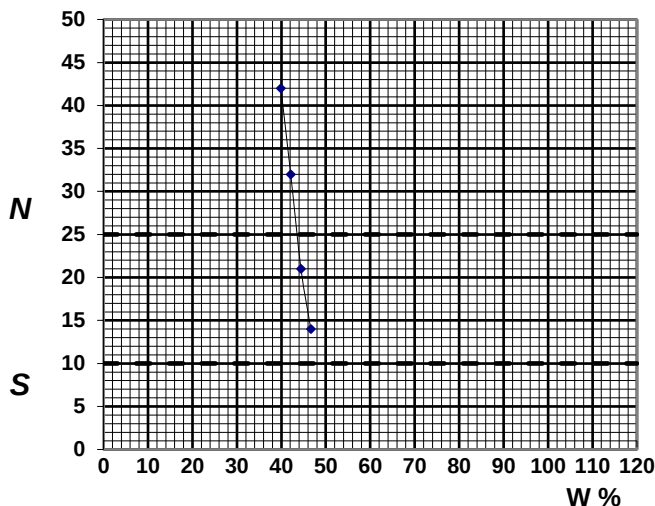

GRAFIC PLASTICITATE /
PLASTICITY CHART

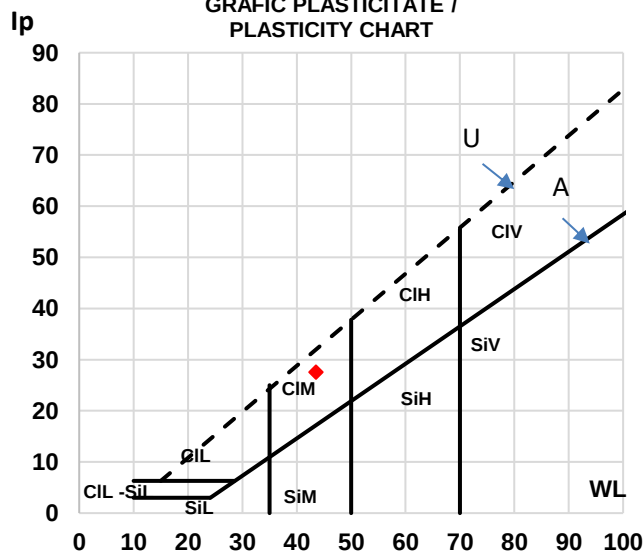

SR EN ISO 14688/2-2018					SR EN ISO 14688/2-2018		
LIMITA DE FRAMANTARE / PLASTIC LIMIT	W _P =	16,02	%	Tip pamant / Type of Soil	Plasticitate / Plasticity	Limita de curgere / Liquid limit	
UMIDIT. NATUR. / NATURAL MOISTURE	W =	26,99	%	Cl Clay	Low	redusa	<35
LIMITA DE CURGERE / LIQUID LIMIT	W _L =	43,58	%	Si Silt	Medium	medie	35----50
INDICE DE PLASTICIT./PLASTICITY INDEX	I _P =W _L -W _P	27,56	%		Heigh	mare	50----70
INDICE DE CONSISTENȚĂ / CONSISTENCY INDEX	I _C = (W _L - W) / I _P	0,60			Very heigh	foarte mare	>70
INDICE DE LICHIDITATE/ LIQUIDITY INDEX	I _L = (W - W _P) / I _P	0,40			O	organici	

Executat de / Performed by: Laborant Emilia Dumitru

Data / Date: 14.01.2021

COD PROBA 75

1205

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI

