


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: FTS 75
 Proba/Sample: PT 3
 Adancimea/Depth(m): 3,00

Raport de incercare nr. / Test report no. 75 1036

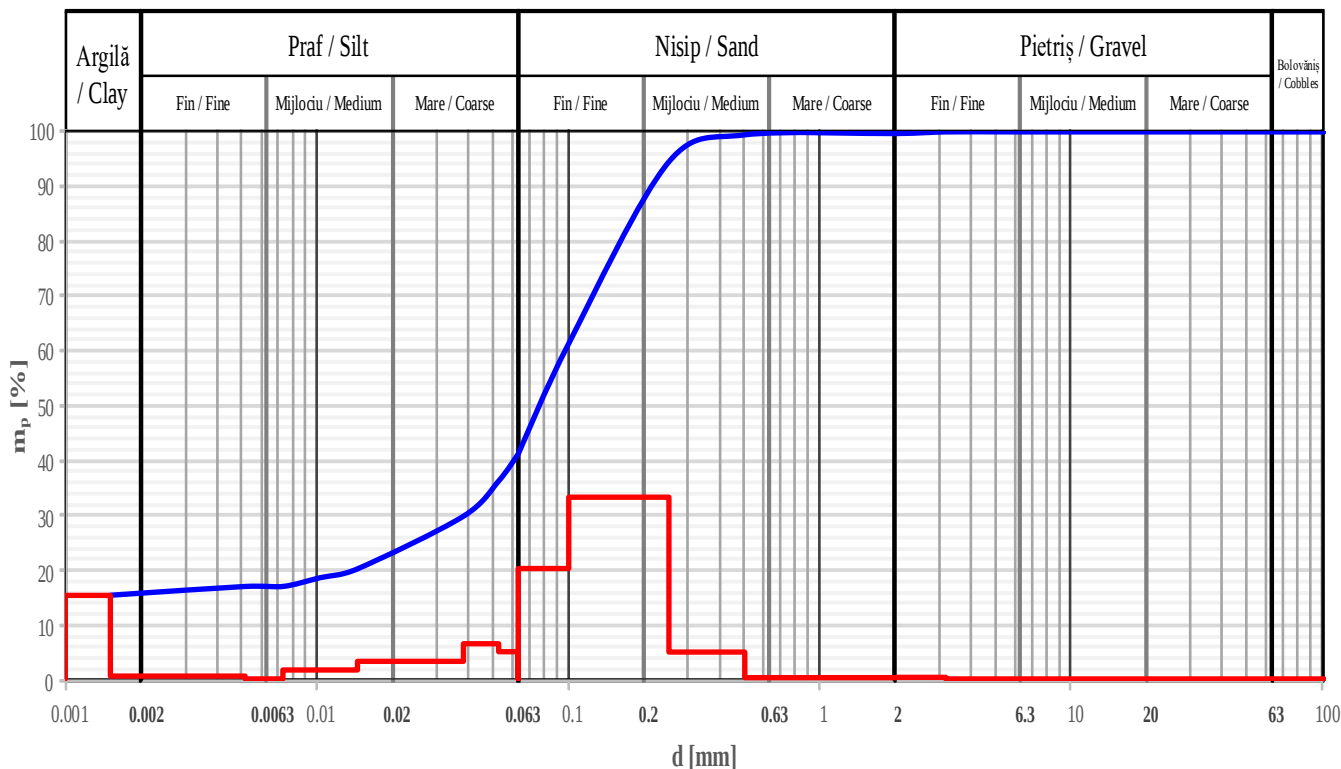

Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea si clasificarea pamanturilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85				Argila prafoasa nisipoasa / Sandy silty clay (sa.si.Cl)							galbuie		Un = #N/A	
Conform SR EN ISO 14688/2-2005, la cerinta beneficiarului	Pamant fin / Fine				Pamant grosier / Coarse						Pamant foarte grosier / Very coarse			
	Argila (Cl)	Praf (Si)			Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)			
		Fin (fSi)	Mediu (mS)	Mare (cSi)	Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)				
	16	25			59			0			0			
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm			
%	16	1	7	17	42	16	1	0	0	0	0			

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR /SR Pământ fin / Fine soil
 EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 #N/A

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI





Data / Date: 17.12.2020

COD PROBA 75 1036

Raport de incercare nr. / Test report no. 75 1036

	d (mm)	mp (%)
CERNERE	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	90	100,0
	63	100,0
	45	100,0
	31,5	100,0
	22,4	100,0
	16	100,0
	11,2	100,0
	5,6	100,0
	3,15	100,0
SEDIMENTARE	2	99,7
	0,5	99,5
	0,25	94,5
	0,10	61,3
	0,063	41,1
	0,063	41,12
	0,053	36,17
	0,038	29,75
	0,027	26,54
	0,020	23,33
	0,014	20,11
	0,010	18,51
	0,007	16,90
	0,005	16,90
	0,004	16,37
	0,003	15,83
	0,002	15,30

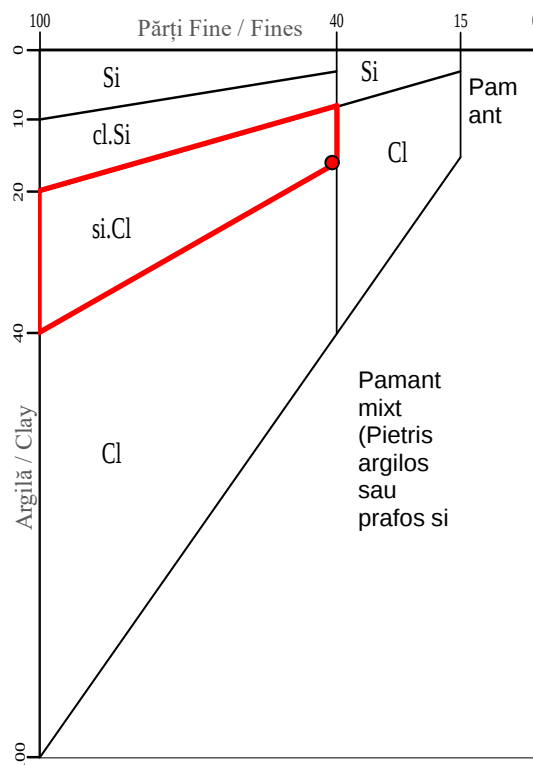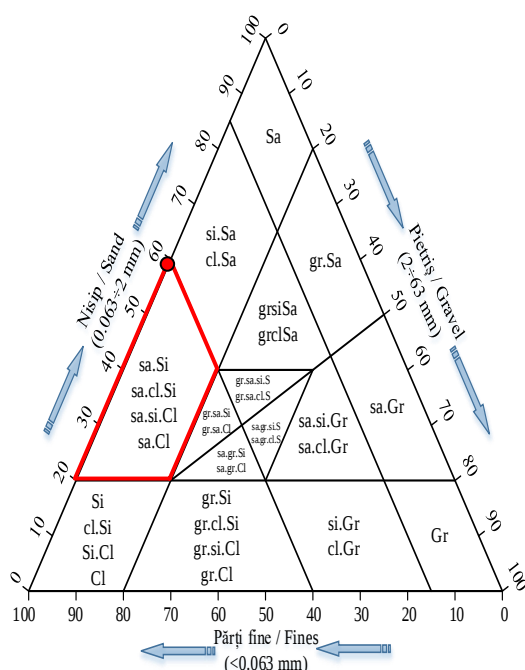


Clasificarea pamantului dupa SR EN ISO 14688-1:2018 / SR EN ISO 14688-2:2018

Tip pamant / Soil group	Tip fractiune		%	C _u (Un)	C _c	Forma curbei granulometrice / Shape of grading curve	C _u (Un)	C _c
Pamant fin / Fine	Argila	Cl	16	<3	< 1	Foarte uniforma / Very uniform	#N/A	#####
	Praf	Si	25			Uniforma / Uniform		
Pamant grosier / Coarse	Nisip	Sa	59	3---6	< 1	Uniformitate medie / Medium uniformity		
	Pietris	Gr	0	6---15	< 1	Neuniforma / Non-uniform		
Pamant foarte grosier / Very coarse	Bolovanis	Co		>15	1---3	Discontinua / Gap graded		
				>15	<0,5			

Executat de / Performed by :
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



COD PROBA 75 1036

Raport de incercare nr. / Test report no. 75 1037

DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE /
DETERMINATION OF ATTEBERG LIMITS
STAS 1913/4-86

Nr. de caderi ale cupei (N)	25	UMIDITATE NATURALA NATURAL MOISTURE STAS 1913/1-82			LIMITA DE CURGERE LIQUID LIMIT W _L %				LIMITA DE FRAMANTARE PLASTIC LIMIT W _P %		
Adancimea de patrundere a conului (S) mm	10				Metoda cu cupa						
					41	31	21	13			
PROBA UMEDA + TARA A (gr)		150,00			28,10	29,95	28,57	30,81	18,90	19,06	19,67
PROBA USCATA + TARA B (gr)		118,54			24,77	26,16	24,85	26,53	18,34	18,46	19,02
TARA C (gr)					12,80	13,82	13,58	14,39	14,25	14,14	14,42
A - B		31,46			3,34	3,79	3,72	4,28	0,57	0,61	0,65
B - C		118,54			11,97	12,34	11,27	12,14	4,08	4,31	4,59
W(%) = (A-B)/(B-C)*100		26,54			27,88	30,73	33,06	35,24	13,85	14,10	14,14
W(%) MEDIU		26,54			32,13				14,03		


DESCRIEREA PROBEI /
DESCRIPTION OF THE SOIL:

Nisip argilos galbui plastic moale / soft
consistency


SR EN ISO 14688/1/2-2018 Pamant fin cu plasticitate redusa / Fine soil, low plasticity

CIL

GRAFICUL LIMITEI SUPERIOARE DE PLASTICITATE
UPPER LIMIT OF PLASTICITY CHART

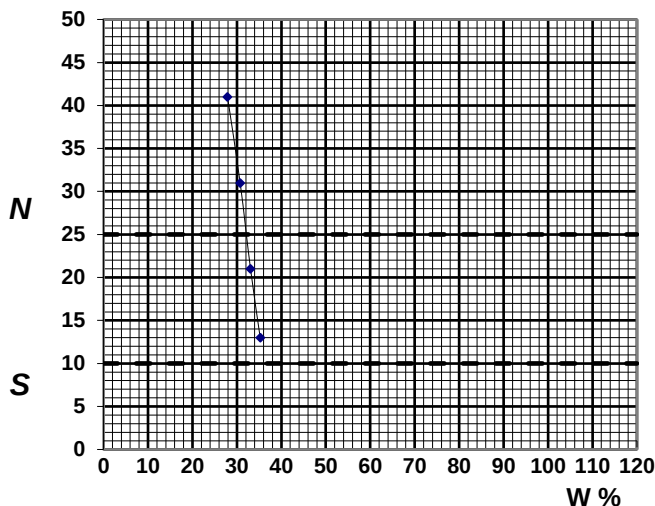

GRAFIC PLASTICITATE /
PLASTICITY CHART

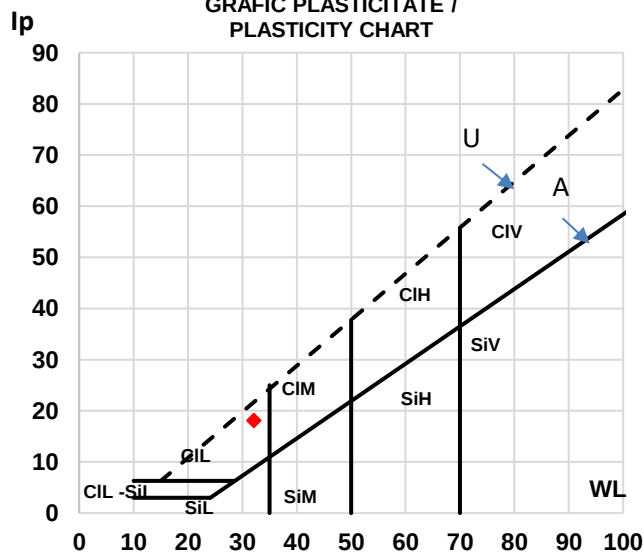

					SR EN ISO 14688/2-2018		
LIMITA DE FRAMANTARE / PLASTIC LIMIT	W _P =	14,03	%	Tip pamant / Type of Soil	Plasticitate / Plasticity	Limita de curgere / Liquid limit	
UMIDIT. NATUR. / NATURAL MOISTURE	W =	26,54	%	Cl Clay	Low	redusa	<35
LIMITA DE CURGERE / LIQUID LIMIT	W _L =	32,13	%	Si Silt	Medium	medie	35----50
INDICE DE PLASTICIT./PLASTICITY INDEX	I _P =W _L -W _P	18,09	%		Heigh	mare	50----70
INDICE DE CONSISTENȚĂ / CONSISTENCY INDEX	I _C = (W _L - W) / I _P	0,31			Very heigh	foarte mare	>70
INDICE DE LICHIDITATE/ LIQUIDITY INDEX	I _L = (W - W _P) / I _P	0,69			O	organic	

Executat de / Performed by: Laborant Emilia Dumitru

Data / Date: 17.12.2020

COD PROBA 75

1037

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI

