


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: PODET 24
 Proba/Sample: PT 5
 Adancimea/Depth(m): 5,00

Raport de incercare nr. / Test report no.75 983

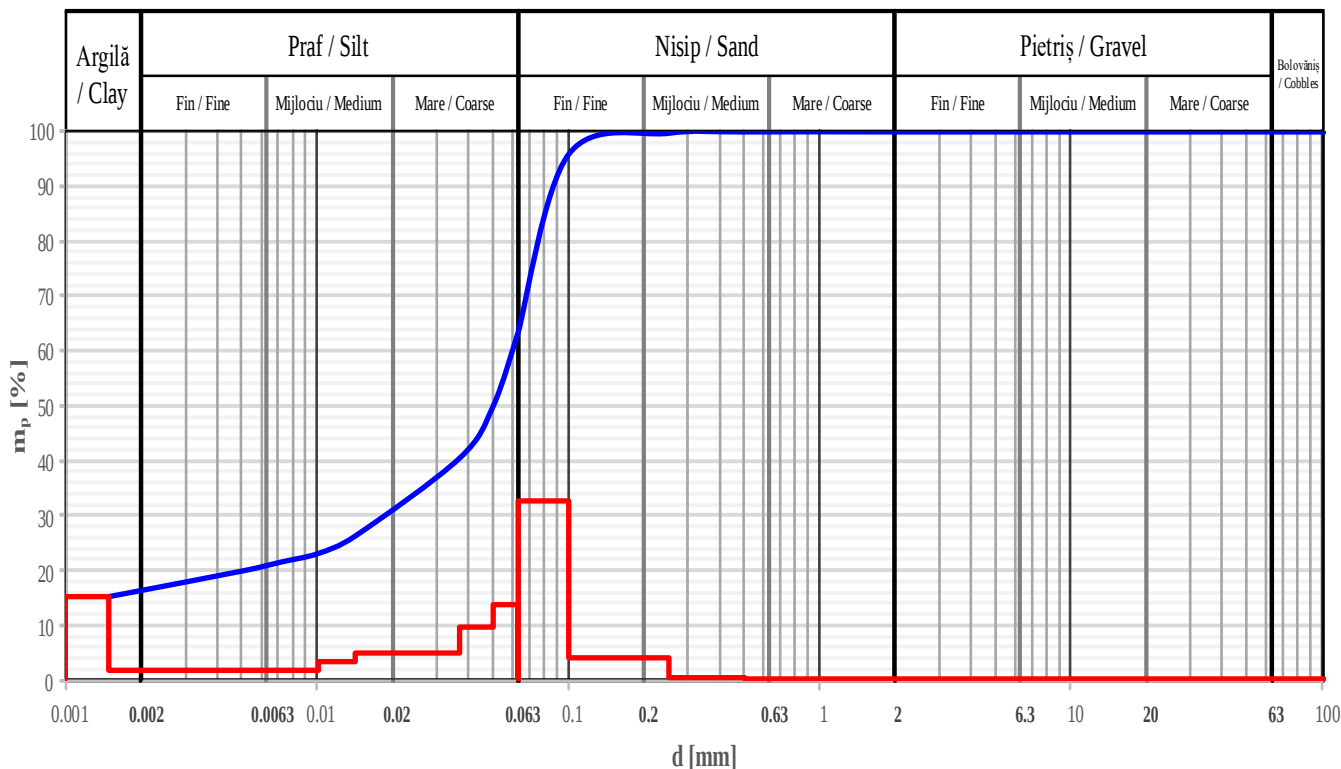

Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea și clasificarea pământurilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85											
Argila prafoasă nisipoasă / Sandy silty clay (sa.si.Cl)						galbuie-cenusie Un = #N/A					
Conform SR EN ISO 14688/2-2005, la cerința beneficiarului	Pământ fin / Fine				Pământ grosier / Coarse						Pământ foarte grosier / Very coarse
Argila (Cl)	Praf (Si)				Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)
	Fin (fSi)	Mediu (mS)	Mare (cSi)		Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)	
	16	47			37			0			0
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm
%	16	5	10	32	35	2	0	0	0	0	0

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR /SR Pământ fin / Fine soil
 EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 #N/A

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI





Data / Date: 12.01.2021

COD PROBA 75 983

Raport de incercare nr. / Test report no.75 983

	d (mm)	mp (%)
CERNERE	100	100,0
CERNERE	100	100,0
CERNERE	100	100,0
CERNERE	100	100,0
CERNERE	100	100,0
CERNERE	100	100,0
CERNERE	90	100,0
CERNERE	63	100,0
CERNERE	45	100,0
CERNERE	31,5	100,0
CERNERE	22,4	100,0
CERNERE	16	100,0
CERNERE	11,2	100,0
CERNERE	5,6	100,0
CERNERE	3,15	100,0
CERNERE	2	100,0
CERNERE	0,5	100,0
CERNERE	0,25	99,8
CERNERE	0,10	95,9
CERNERE	0,063	63,4
SEDIMENTARE	0,063	63,38
SEDIMENTARE	0,050	49,83
SEDIMENTARE	0,037	40,34
SEDIMENTARE	0,027	35,60
SEDIMENTARE	0,019	30,85
SEDIMENTARE	0,014	26,11
SEDIMENTARE	0,010	22,95
SEDIMENTARE	0,007	21,36
SEDIMENTARE	0,005	19,78
SEDIMENTARE	0,004	18,20
SEDIMENTARE	0,003	16,62
SEDIMENTARE	0,001	15,04

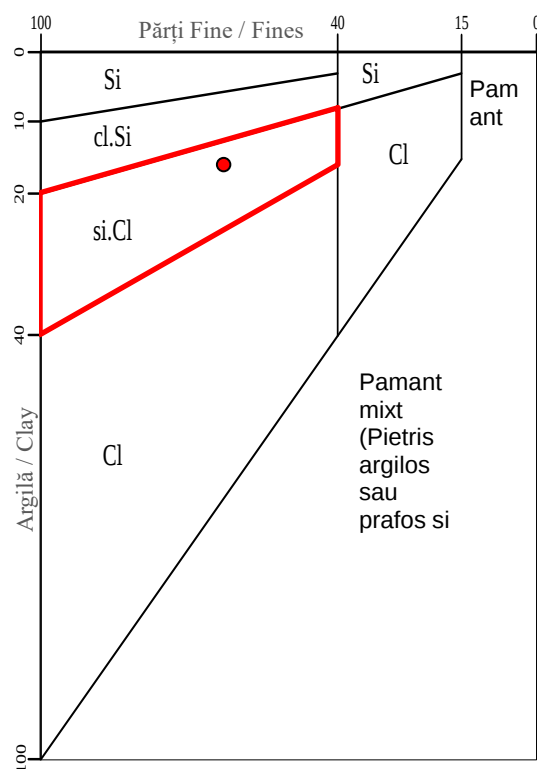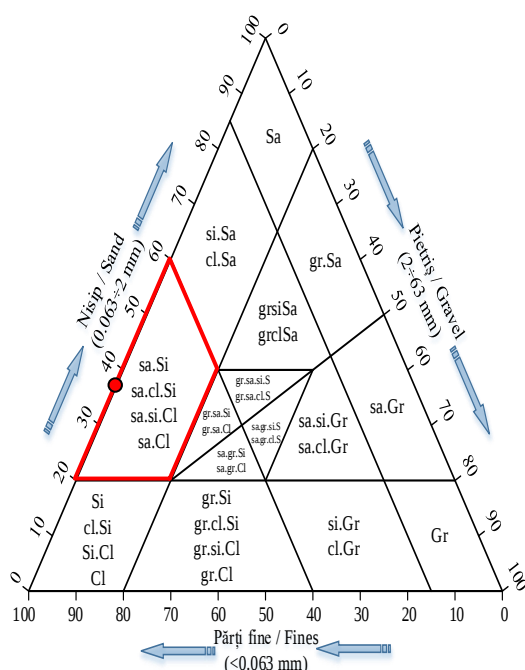


Clasificarea pamantului dupa SR EN ISO 14688-1:2018 / SR EN ISO 14688-2:2018

Tip pamant / Soil group	Tip fractiune	%	C _u (Un)	C _c	Forma curbei granulometrice / Shape of grading curve	C _u (Un)	C _c
Pamant fin / Fine	Argila	Cl	<3	<1	Foarte uniforma / Very uniform	#N/A	#####
	Praf	Si					
Pamant grosier / Coarse	Nisip	Sa	3---6	<1	Uniforma / Uniform	#N/A	#####
	Pietris	Gr	6---15	<1	Uniformitate medie / Medium uniformity		
Pamant foarte grosier / Very coarse	Bolovanis	Co	>15	1---3	Neuniforma / Non-uniform	#N/A	#####
			>15	<0,5	Discontinua / Gap graded		

Executat de / Performed by :
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



COD PROBA 75 983

Raport de incercare nr. / Test report no.75 984

**DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE /
DETERMINATION OF ATTEBERG LIMITS
STAS 1913/4-86**

Nr. de caderi ale cupei (N)	25	UMIDITATE NATURALA NATURAL MOISTURE STAS 1913/1-82			LIMITA DE CURGERE LIQUID LIMIT W _L %				LIMITA DE FRAMANTARE PLASTIC LIMIT W _P %		
Adancimea de patrundere a conului (S) mm	10				Metoda cu cupa						
					40	30	20	13			
PROBA UMEDA + TARA A (gr)		150,00			28,79	30,64	29,23	31,50	19,22	19,37	19,99
PROBA USCATA + TARA B (gr)		116,64			24,98	26,37	25,06	26,74	18,55	18,67	19,23
TARA C (gr)					13,03	14,05	13,81	14,62	14,48	14,37	14,65
A - B		33,36			3,81	4,27	4,17	4,76	0,66	0,70	0,76
B - C		116,64			11,95	12,32	11,25	12,12	4,08	4,31	4,59
W(%) = (A-B)/(B-C)*100		28,60			31,91	34,69	37,08	39,27	16,28	16,19	16,57
W(%) MEDIU		28,60			35,89				16,35		

DESCRIEREA PROBEI /
DESCRIPTION OF THE SOIL:


Nisip argilos galbui-cenusiu plastic moale / soft
consistency

SR EN ISO 14688/1/2-2018


Pamant fin cu plasticitate medie / Fine soil, medium plasticity

CIM

GRAFICUL LIMITEI SUPERIOARE DE PLASTICITATE
UPPER LIMIT OF PLASTICITY CHART

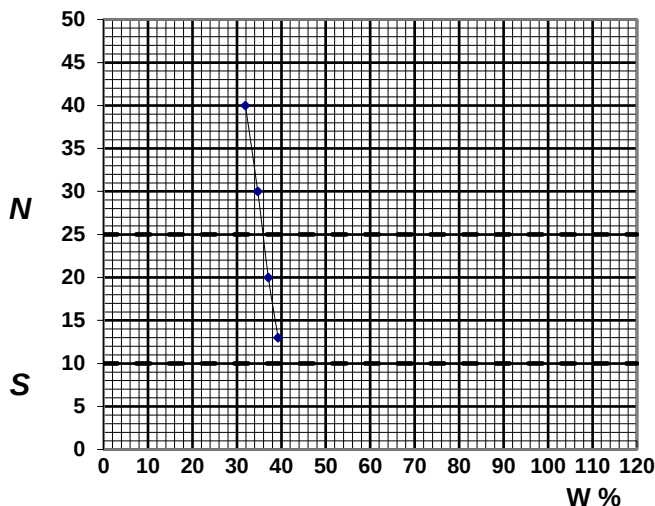

GRAFIC PLASTICITATE /
PLASTICITY CHART

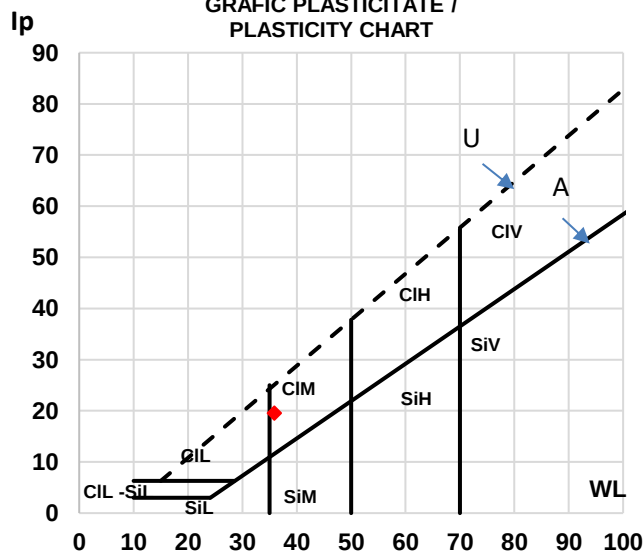

					SR EN ISO 14688/2-2018		
LIMITA DE FRAMANTARE / PLASTIC LIMIT	W _P =	16,35	%	Tip pamant / Type of Soil	Plasticitate / Plasticity	Limita de curgere / Liquid limit	
UMIDIT. NATUR. / NATURAL MOISTURE	W =	28,60	%	Cl Clay	Low	reduca	<35
LIMITA DE CURGERE / LIQUID LIMIT	W _L =	35,89	%	Si Silt	Medium	medie	35----50
INDICE DE PLASTICIT./PLASTICITY INDEX	I _P =W _L -W _P	19,54	%		Heigh	mare	50----70
INDICE DE CONSISTENȚĂ / CONSISTENCY INDEX	I _C = (W _L - W) / I _P	0,37			Very heigh	foarte mare	>70
INDICE DE LICHIDITATE/ LIQUIDITY INDEX	I _L = (W - W _P) / I _P	0,63			O	organici	

Executat de / Performed by: Laborant Emilia Dumitru

Data / Date: 12.01.2021

COD PROBA 75

984

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI

