


NOTA:  
 Intre structurile juxtapuse se vor monta plase de protectie orizontale, conform detaliului alaturat, pe toata lungimea suprastructurii (golului dintre tablere).  
 Protectia anticoroziva a gratarului metalic se va face prin galvanizare profunda executata la cald.



SCHEMA STATICA - GRINZI SIMPLU REZEMATE CONTINUIZATE LA NIVELUL PLACII

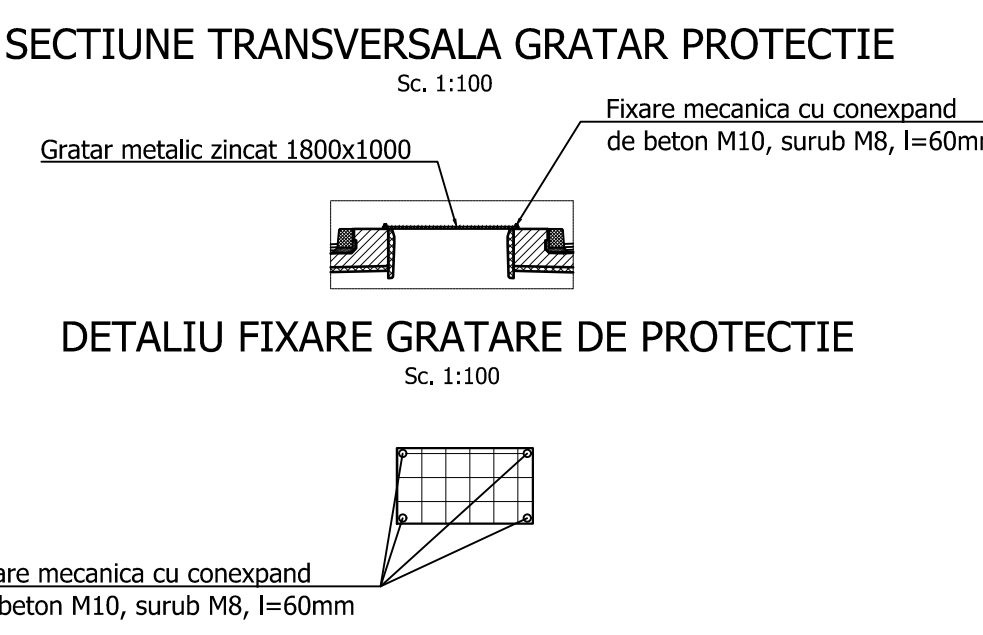


**MATERIALE**

**1. Beton cf. CP 012/2007**


Element constructiv	Beton	Clasa de expunere	Tasare	A/C	Ciment	Armatura
Beton egalizare	C8/10	XF1	-	-	-	-
Pereu	C25/30	XC4;XF2	S4	0.500	300	-
Piloti	C20/25	XC2	S4	0.60	375	B500SC/BS T500SC
Radier	C30/37	XC4;XF2;XD1	S3	0.55	300	B500SC/BS T500SC
Elevatii	C30/37	XC4;XF2;XD1	S3	0.55	300	B500SC/BS T500SC
	C35/45	XC4;XF2;XD3	S3	0.50	320	B500SC/BS T500SC
Placi racordare / Grinda rezemare	C20/25	XC2	S4	0.60	260	B500SC/BS T500SC
Grinda prefabricata post-tensionata	C45/55	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BS T500SC
Grinda prefabricata pretensionata	C50/60	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BS T500SC
Placa suprabetonare / Borduri	C35/45	XC4;XF4;XD3	S3	0.50	340	B500SC/BS T500SC
Predale prefabricate	C35/45	XC4;XD1;XF4	S4	0.50	340	B500SC/BS T500SC
Prefabricat grinda parapet	C35/45	XC4;XD3;XF4	S4	0.45	340	B500SC/BS T500SC

**2. Otel**

Armatura moale	B500SC/BS T500SC
Armatura pretensionata	TBP Y 1860S7
Otel tablari metalic	S355NL / S355J2+N, echivalent OL52EP

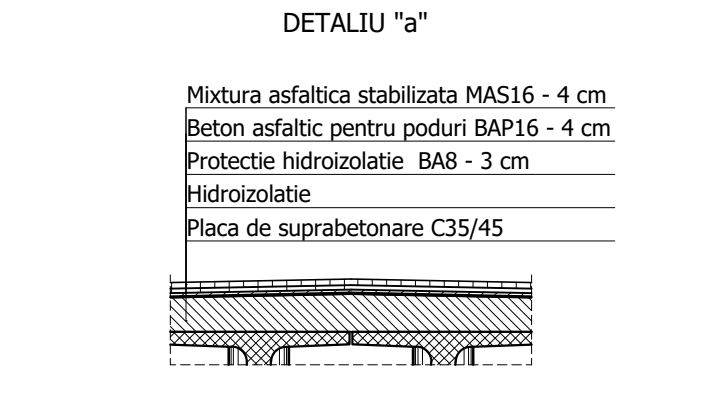

Convoi de calcul: LM1, LM2, conf. SR EN 1991-2/2005  
 Categoria de importanta: "B"  
 Exigente de verificare: A4, B2, D  
 Parametri seismici: a<sub>0</sub>=0.30g, T<sub>c</sub>=1.00s conf. cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006

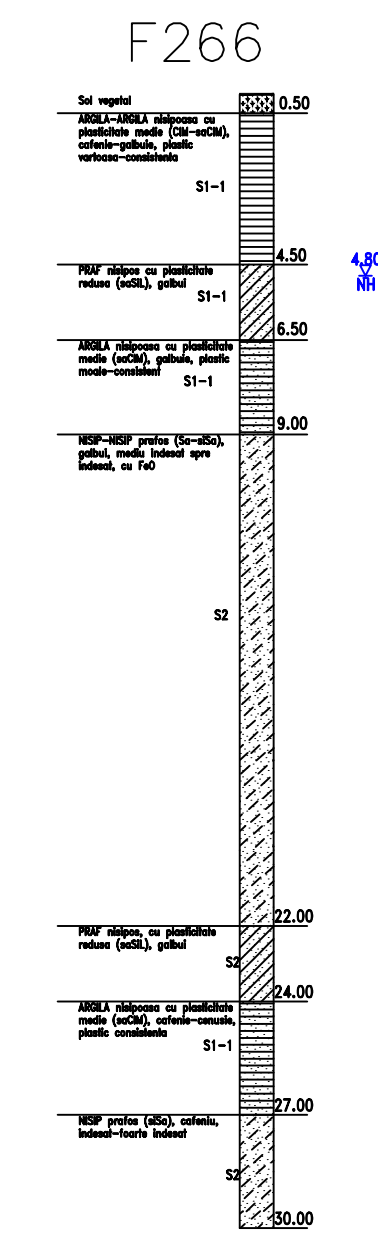

PROIECT CO-FINANAT DE UNIUNEA EUROPEANA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

UNINEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

PROIECTANT GENERAL

acciona

SUBPROIECTANT

INVESTITIA

ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA

FAZA DE PROIECTARE

Studiu de Fezabilitate

Coordonator de proiect

ing. José Carlos RUBIO MATILLA

Proiectat

ing. VELEA Daniel

Verificat

Dr. Ing. Florin VILPESCU

Proiect nr:

92/37074/19.06.2020

Scara:

1:200 / 1:100

Data:

IANUARIU 2024

Pod pe DX peste canal si DL km 66+076

DISPOZITIE GENERALA - Solutia 2

Cod: FB-SF-L3-STR-ST3-DG-001 Rev. 03